



ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค  
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ ๓ (๒) แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) เครื่องแบบปฏิบัติงานเฉพาะ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) อินทรรณู

ให้มีอินทรรณูเชิงกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีน้ำเงินเข้ม ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราการประปาส่วนภูมิภาค ขนาดเล็ก อินทรรณูมีลายดังนี้

ผู้ว่าการ ปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก เต็มแผ่นอินทรรณูตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

พนักงานชั้น ๑๐ ถึง ชั้น ๑๒ มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตรเป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรรณู และให้มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรรณู ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

พนักงานชั้น ๘ ถึง ชั้น ๙ มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตรเป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรรณู ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

พนักงานชั้น ๖ ถึง ชั้น ๗ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ และปักด้นสีทองลายดอกบัวหลวง ๓ ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรรณู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วน ของอินทรรณูตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

พนักงานชั้น ๓ ถึง ชั้น ๕ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ และปักด้นสีทองลายดอกบัวหลวง ๒ ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรรณู ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรรณู ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

พนักงานชั้น ๑ ถึง ชั้น ๒ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ และปักด้ายสีทอง ปลายดอกบัวหลวง ๑ ดอก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ส่วนของอินทรีตามแบบท้ายข้อบังคับนี้”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) อินทรีอนุญาตให้ใช้อินทรีอ่อน มีเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรี ดังต่อไปนี้

พนักงานชั้น ๑๐ ถึง ชั้น ๑๓ มีแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรี ๑ แถบ และกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ให้ติดตราเครื่องหมายการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีขอบล้อมรอบทำด้วยโลหะสีทองสูง ๒.๕ เซนติเมตร

พนักงานชั้น ๘ ถึง ชั้น ๙ มีแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรี ๑ แถบ และกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

พนักงานชั้น ๖ ถึง ชั้น ๗ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

พนักงานชั้น ๓ ถึง ชั้น ๕ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

พนักงานชั้น ๑ ถึง ชั้น ๒ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

แถบบนขมวดให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบบนขมวดให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรีเฉพาะ แถบแรกต้นอินทรีให้ขลิบด้วยสีน้ำเงินเข้มกว้าง ๕ มิลลิเมตร และแถบบนขมวดต่อไปวันระยะห่างกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้

การใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรี ให้ใช้กับเสื้อแบบที่ ๑ สำหรับพนักงานชาย แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ สำหรับพนักงานหญิง”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๖ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) เครื่องแบบปฏิบัติงานเฉพาะ

เครื่องแต่งกายที่ผู้ว่าการกำหนดให้พนักงาน กปภ. สวมใส่เป็นการเฉพาะตำแหน่งหรือโอกาสพิเศษต่างๆ หรือเพื่อภาพลักษณ์องค์กร”


#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๗ กรณีมีเหตุจำเป็นพนักงานอาจติดอินทรีตามแบบเดิมไปพลางก่อนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เพื่อโปรดทราบ

  
(นายจรัล ปุญสอง)

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง


- ๒ เม.ย. ๒๕๖๒




(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง


ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

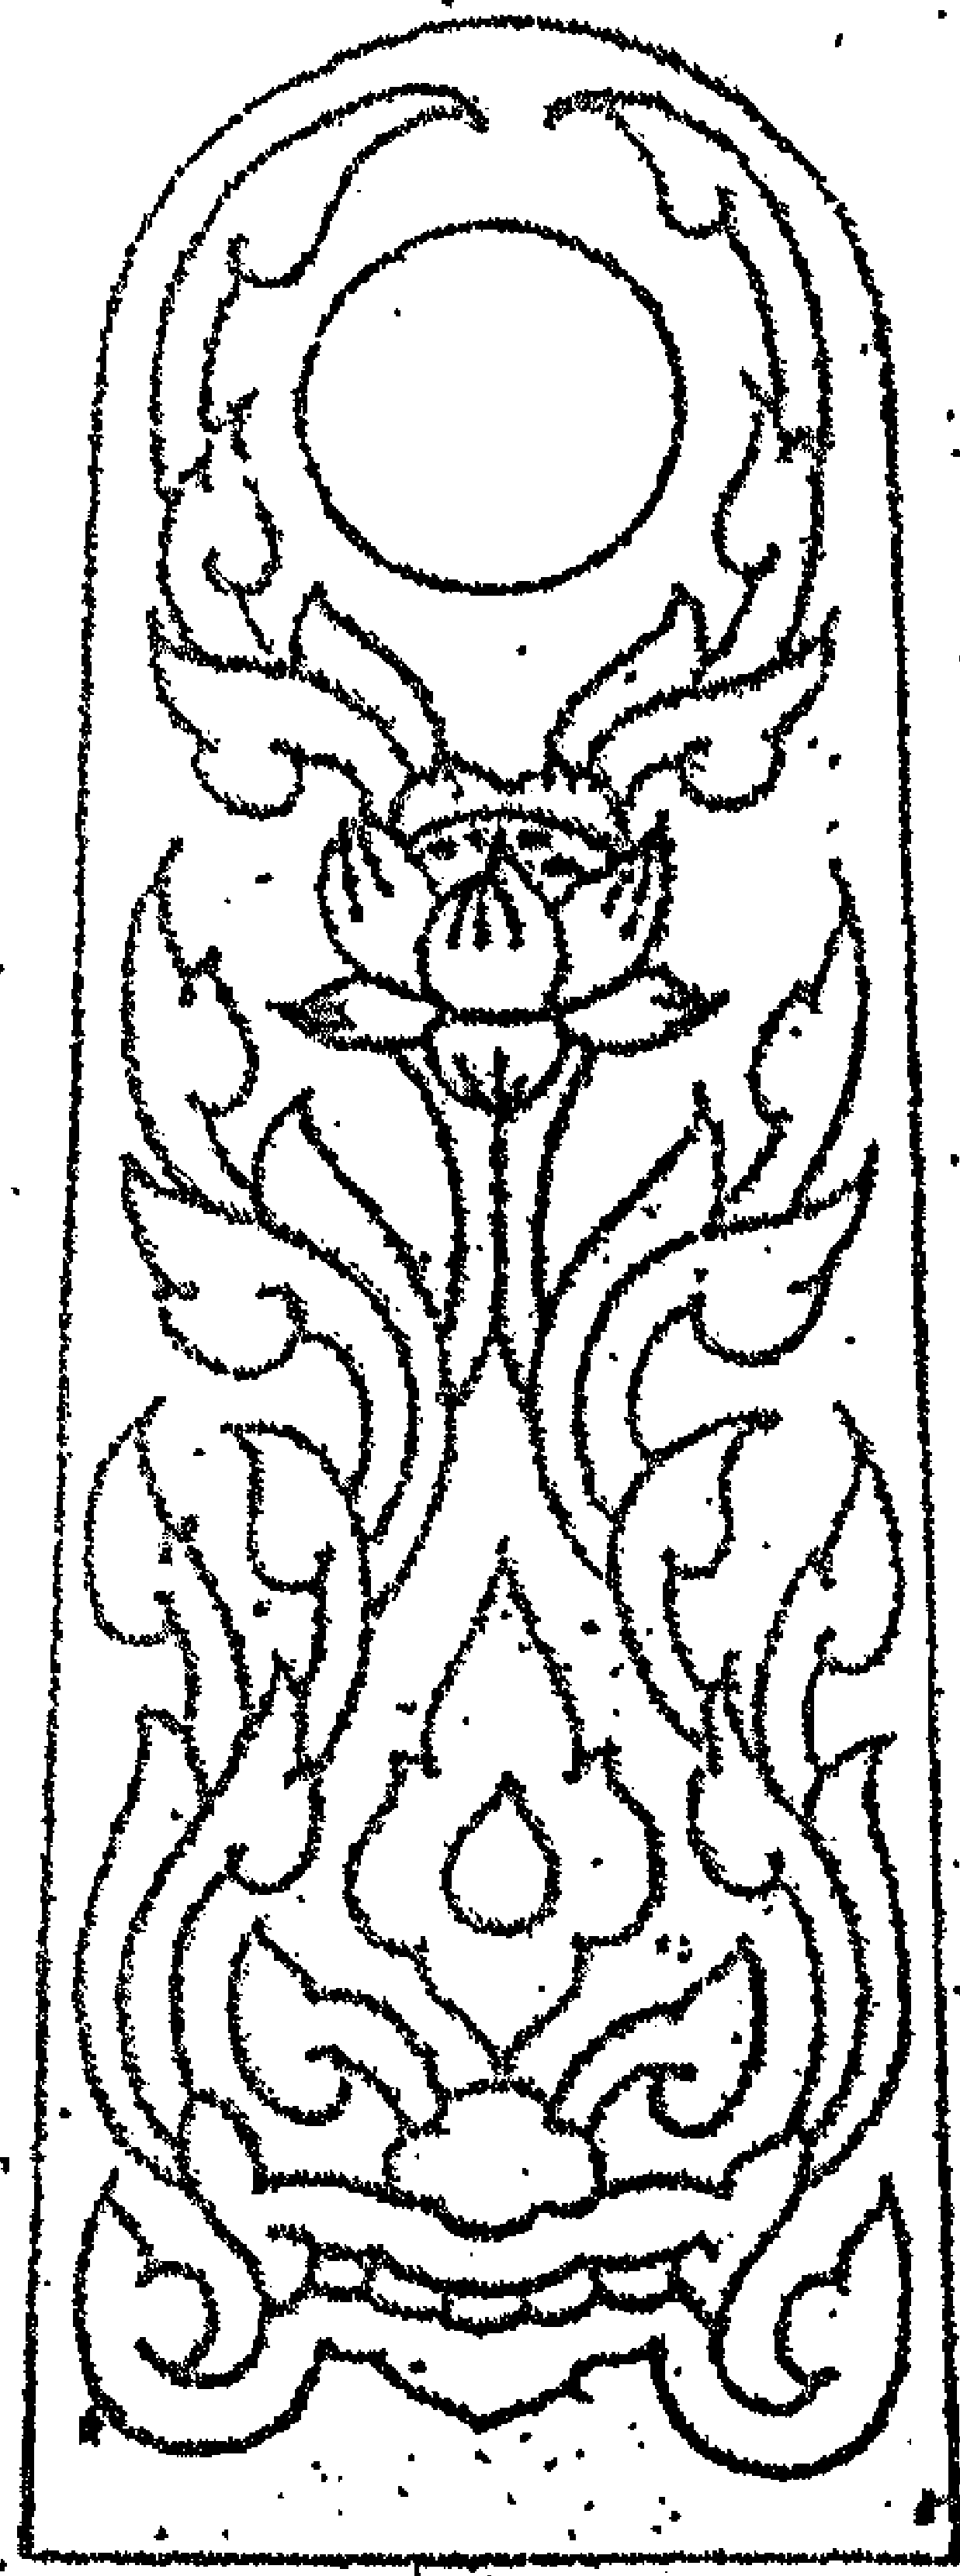


ผู้ว่าการ

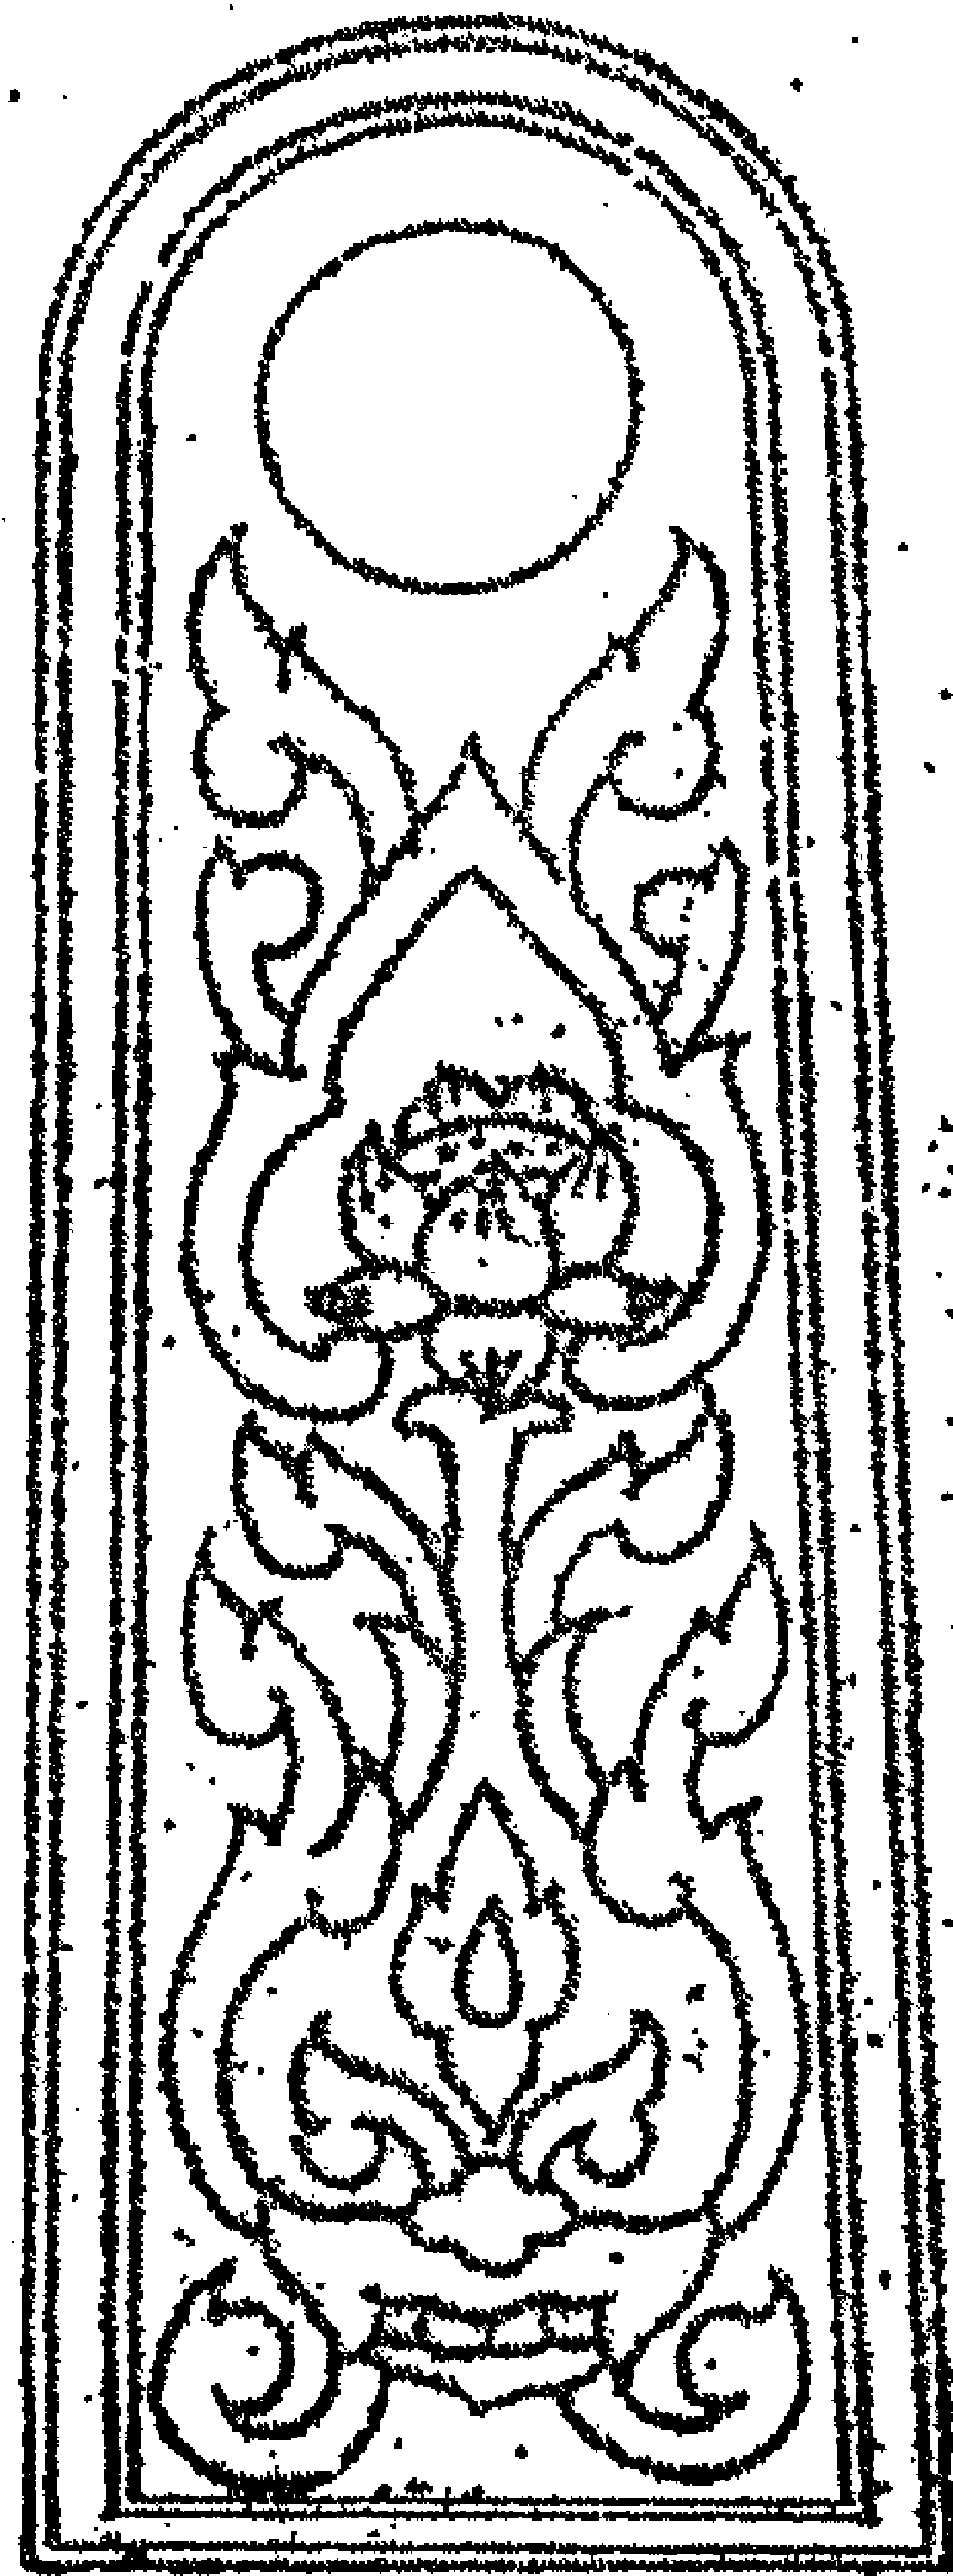


ชั้น ๑๐ ถึง ๑๒

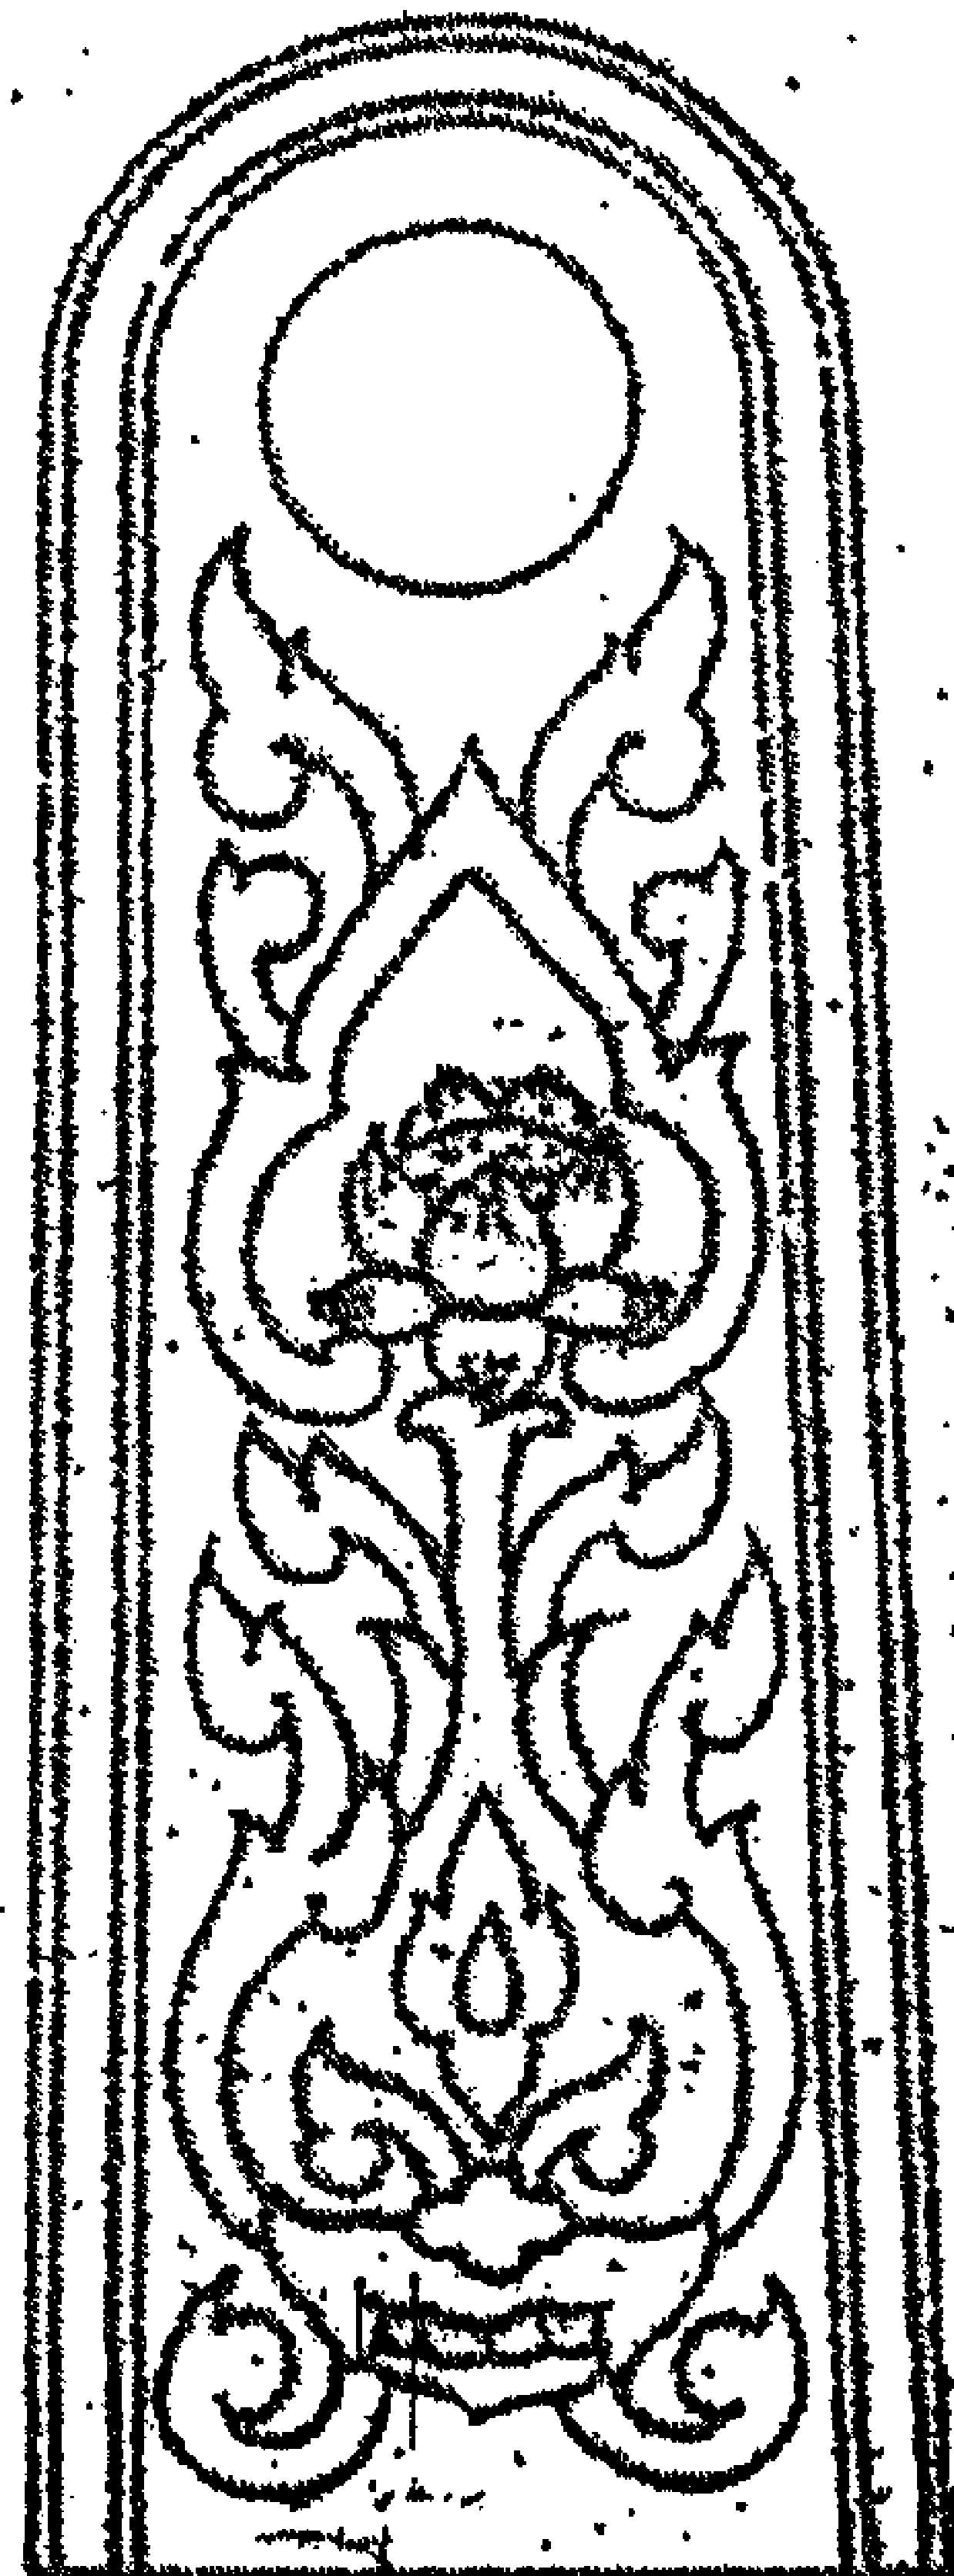


ชั้น ๘ ถึง ๙

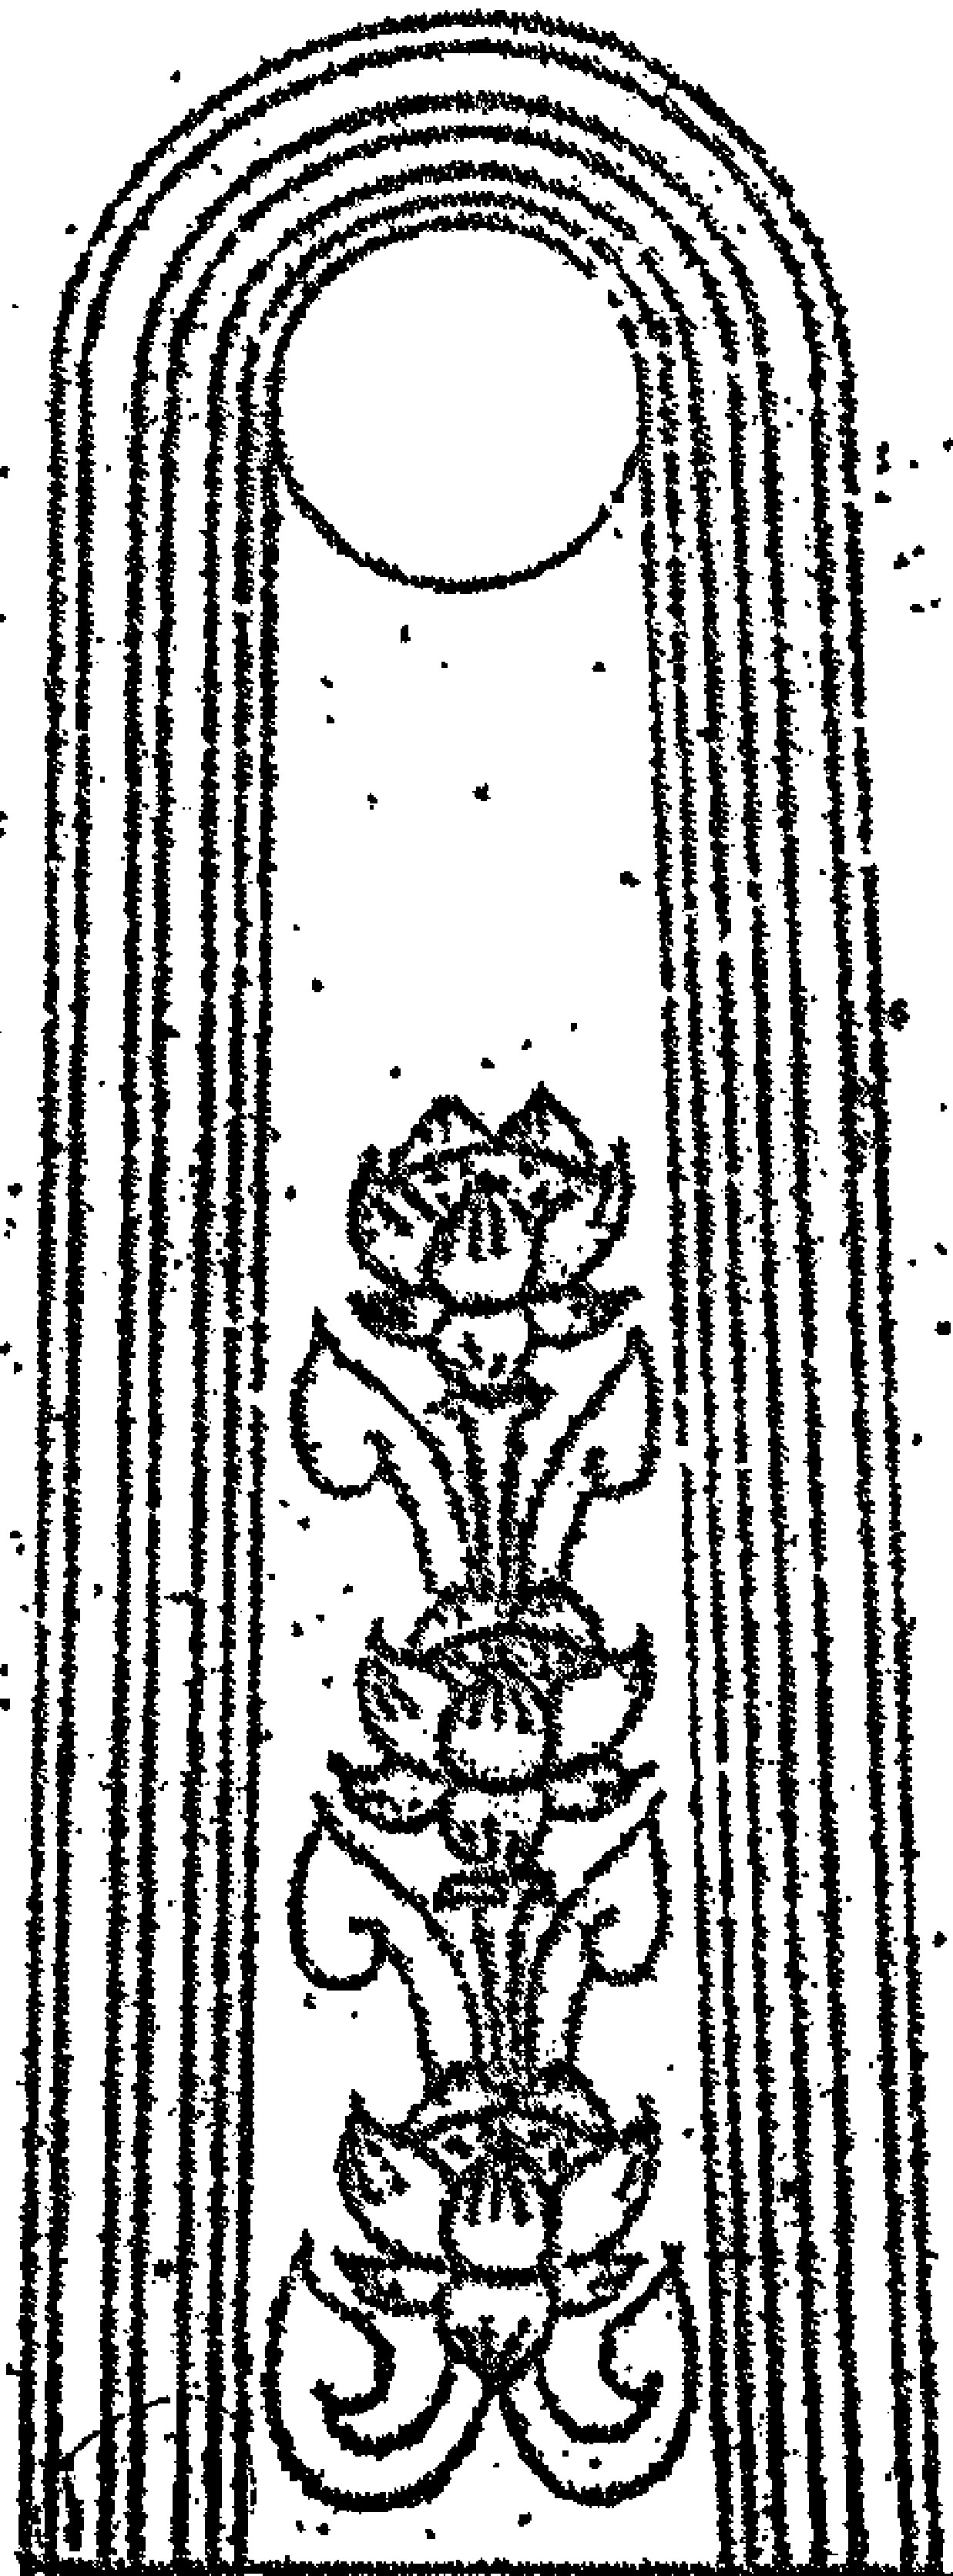

ชั้น ๖ ถึง ๗

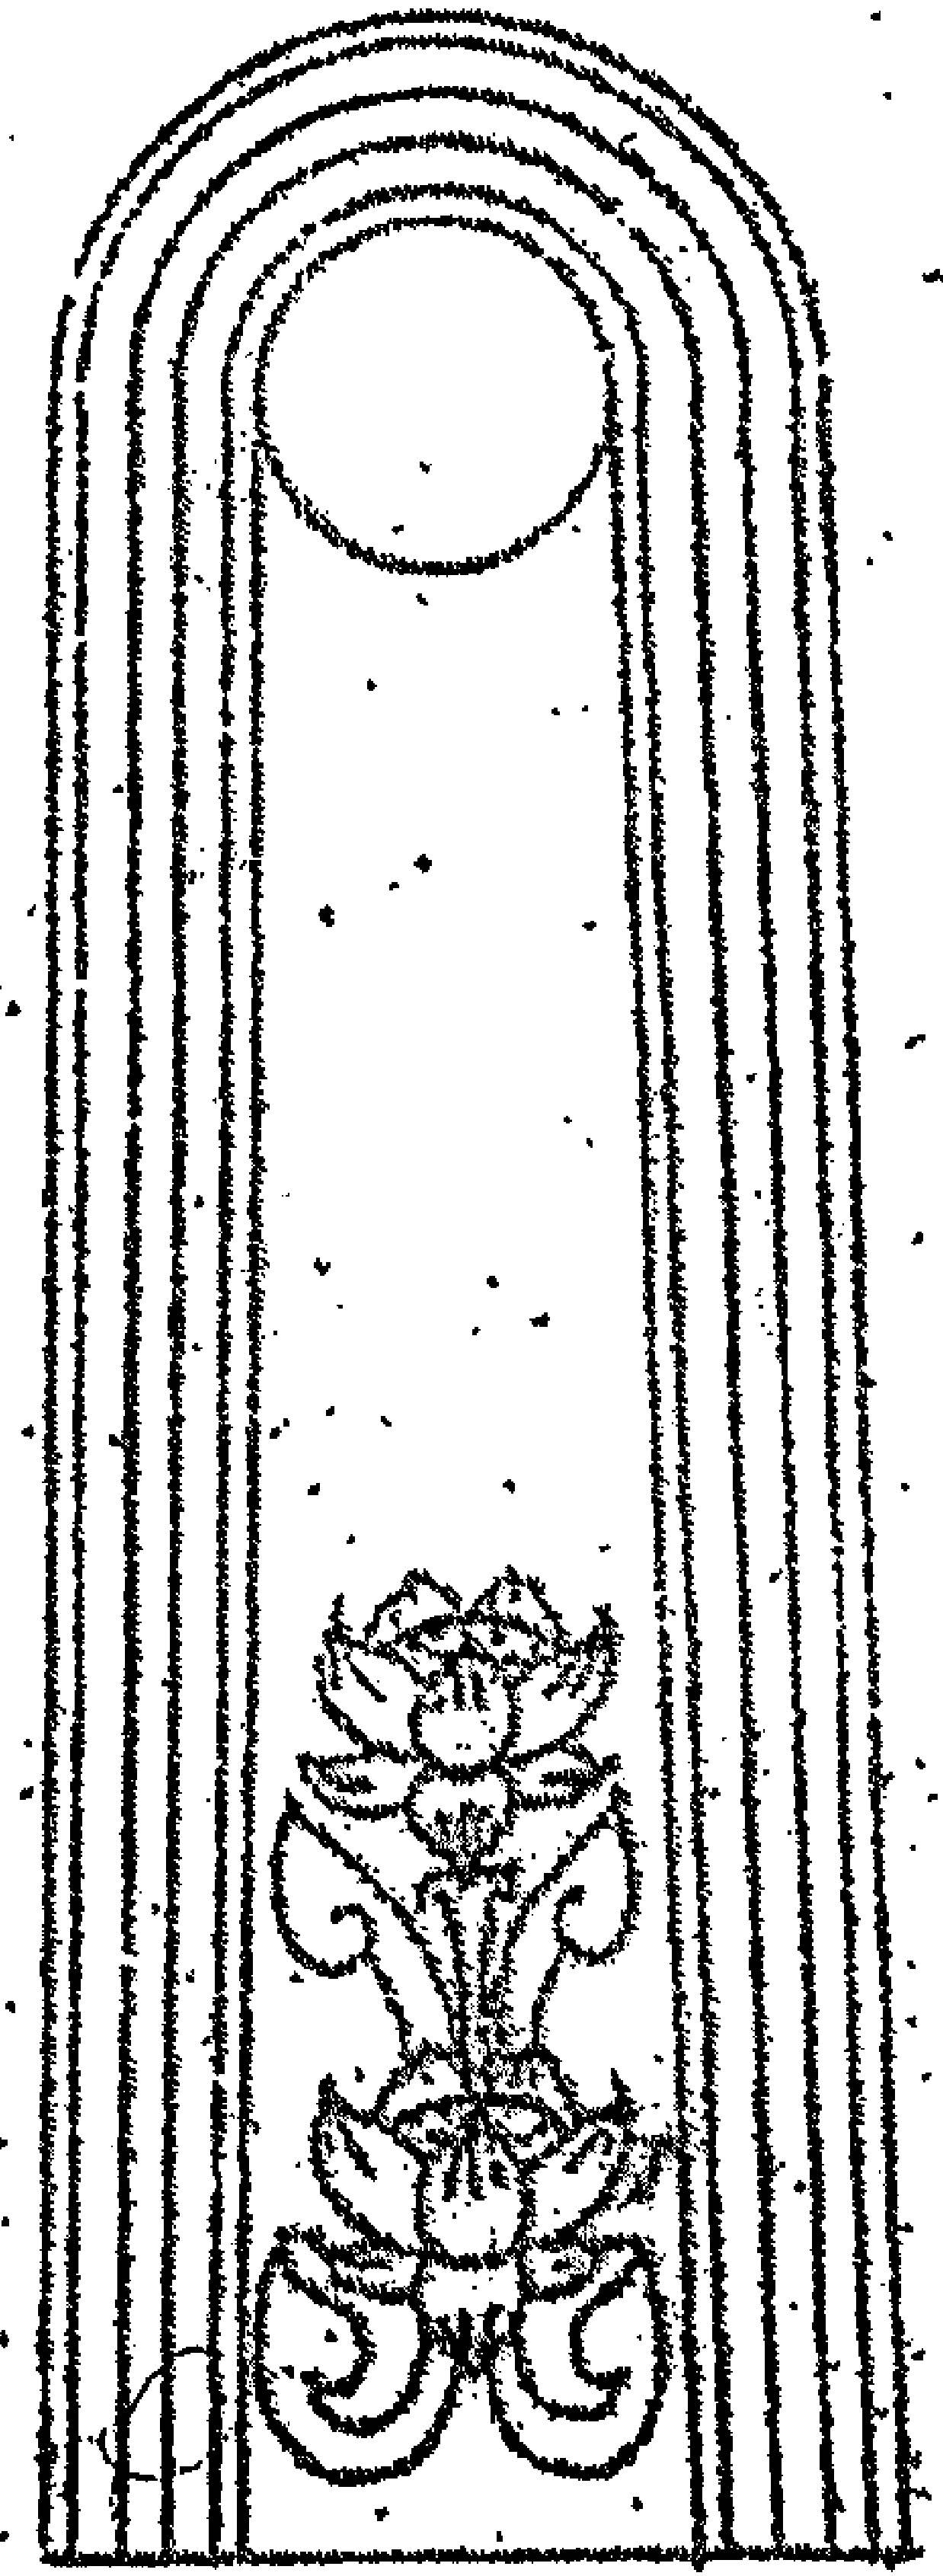


ชั้น ๓ ถึง ๕

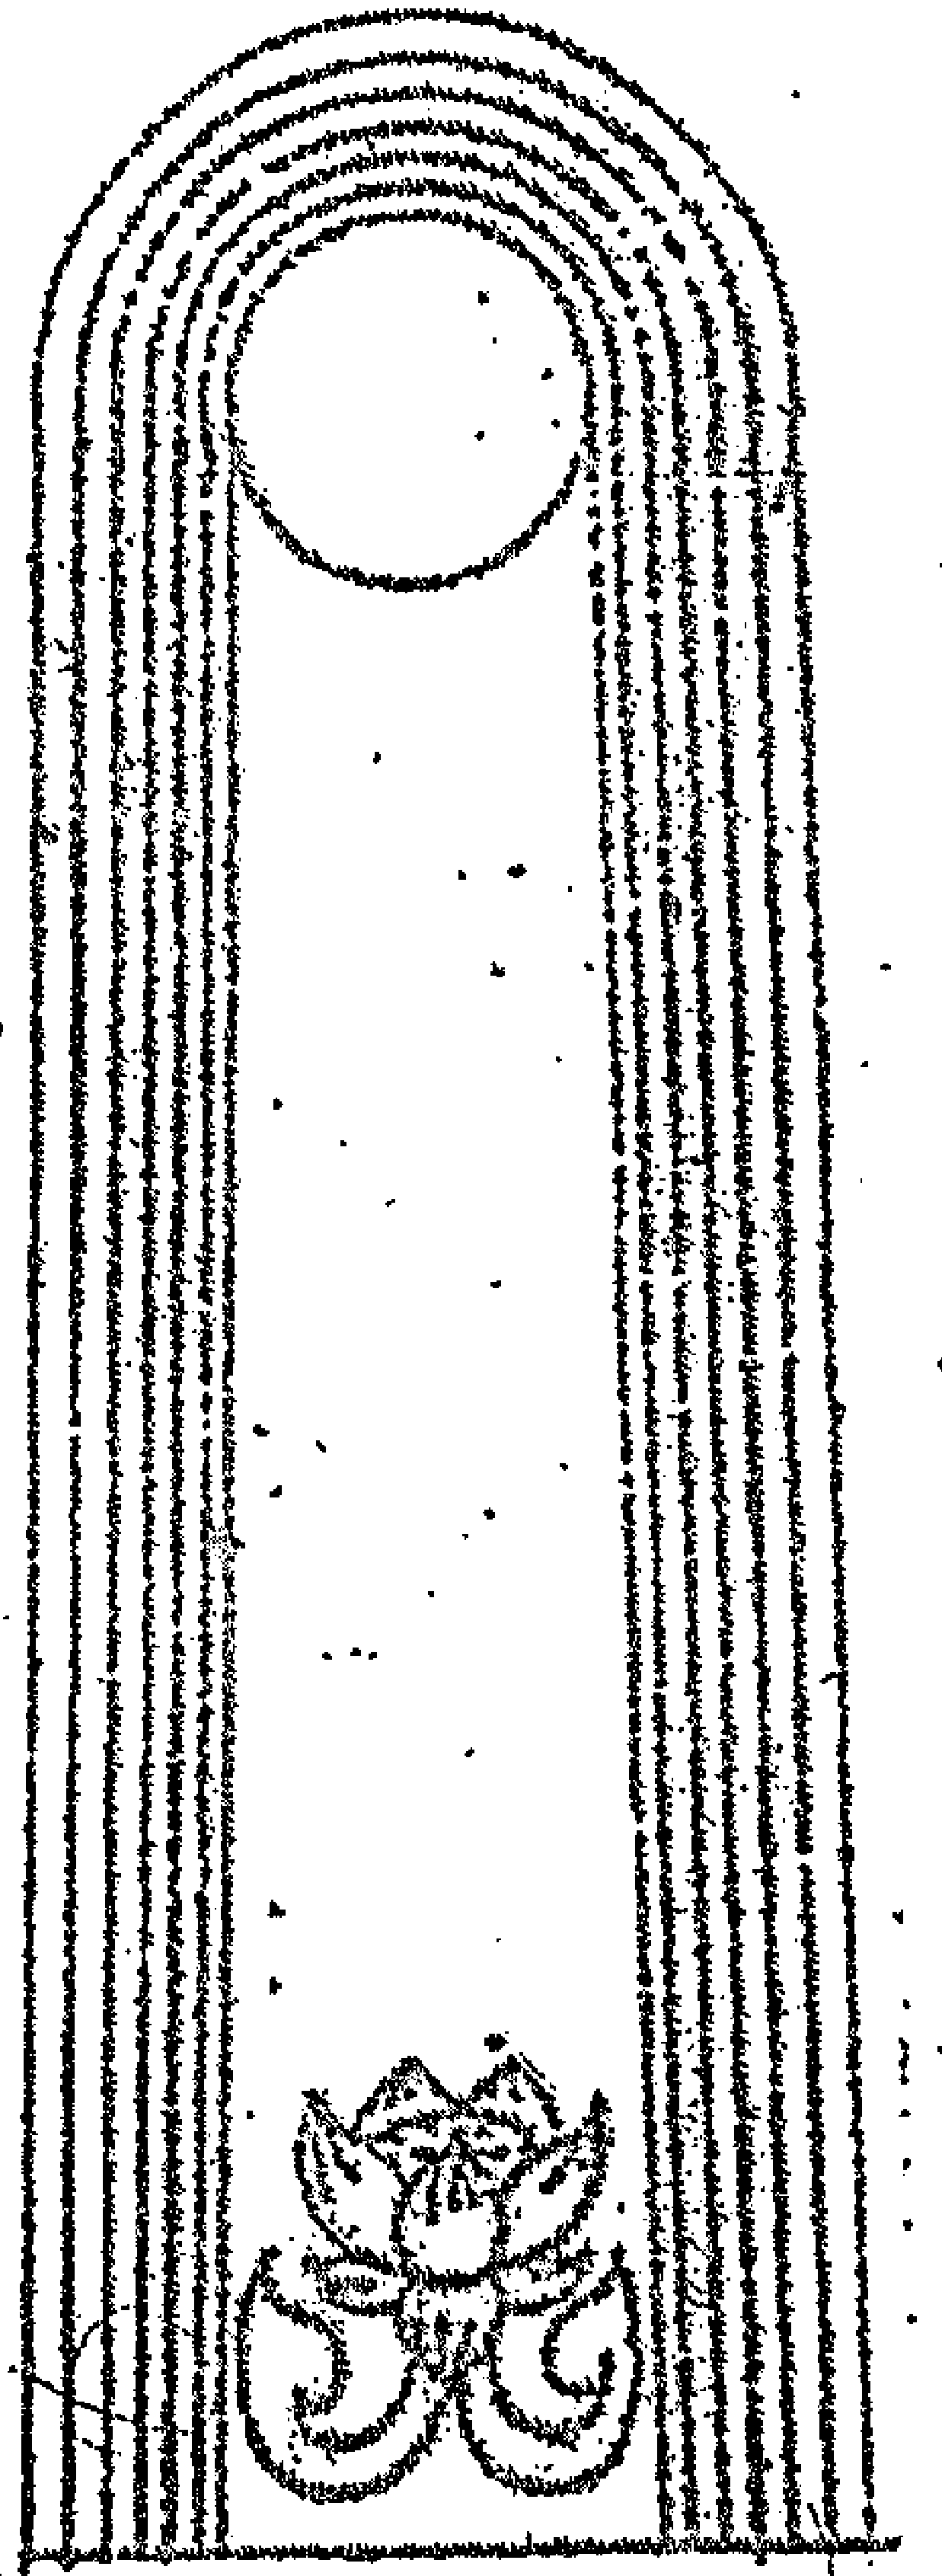


ชั้น ๑ ถึง ๒


แบบอินทระนูแข็ง

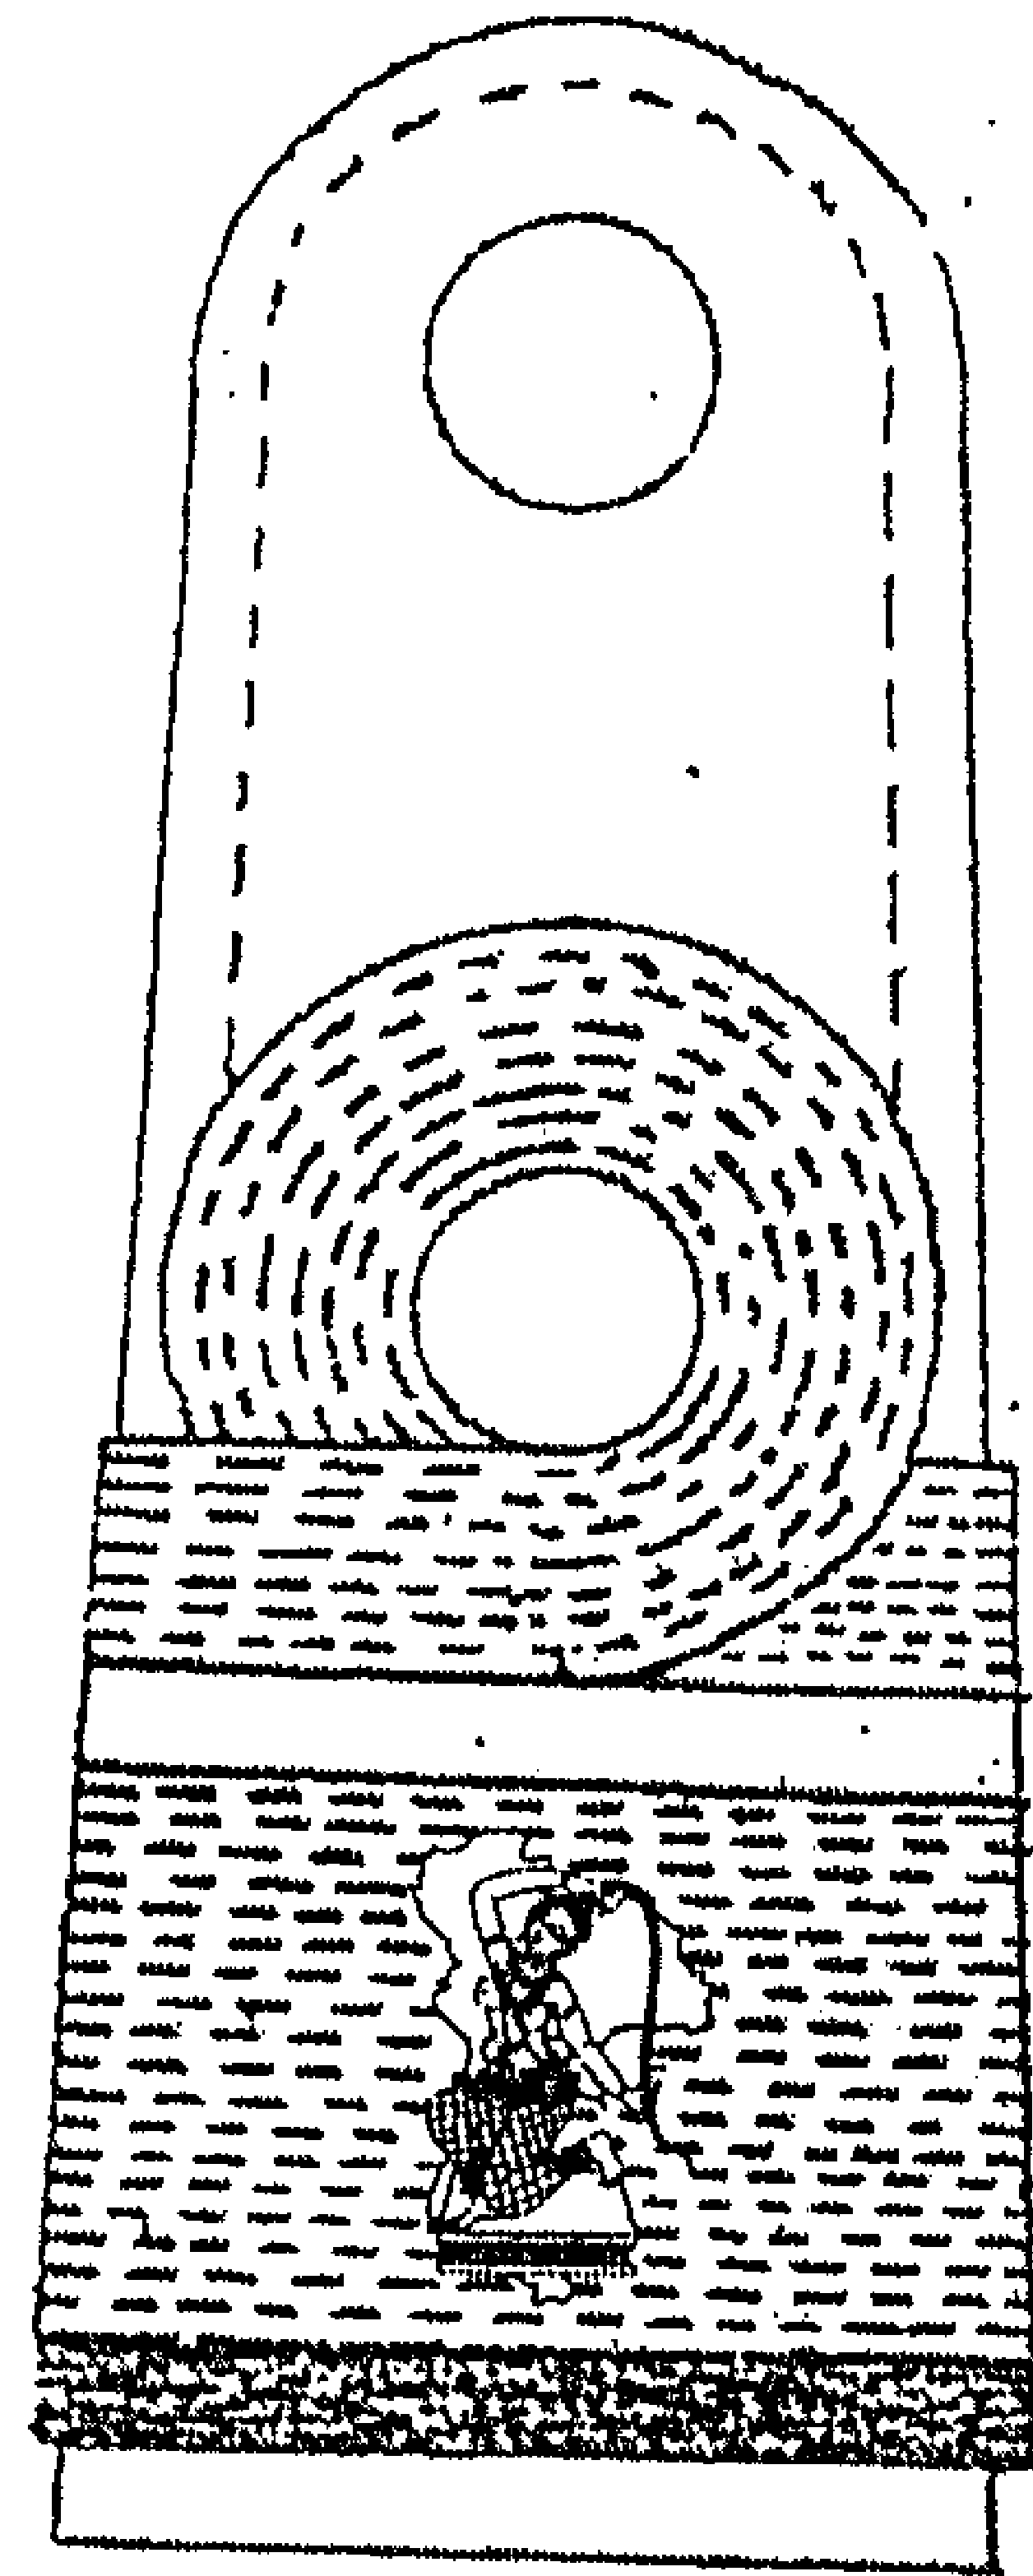


สำหรับพนักงาน ชั้น ๑๐ ถึง ๑๓

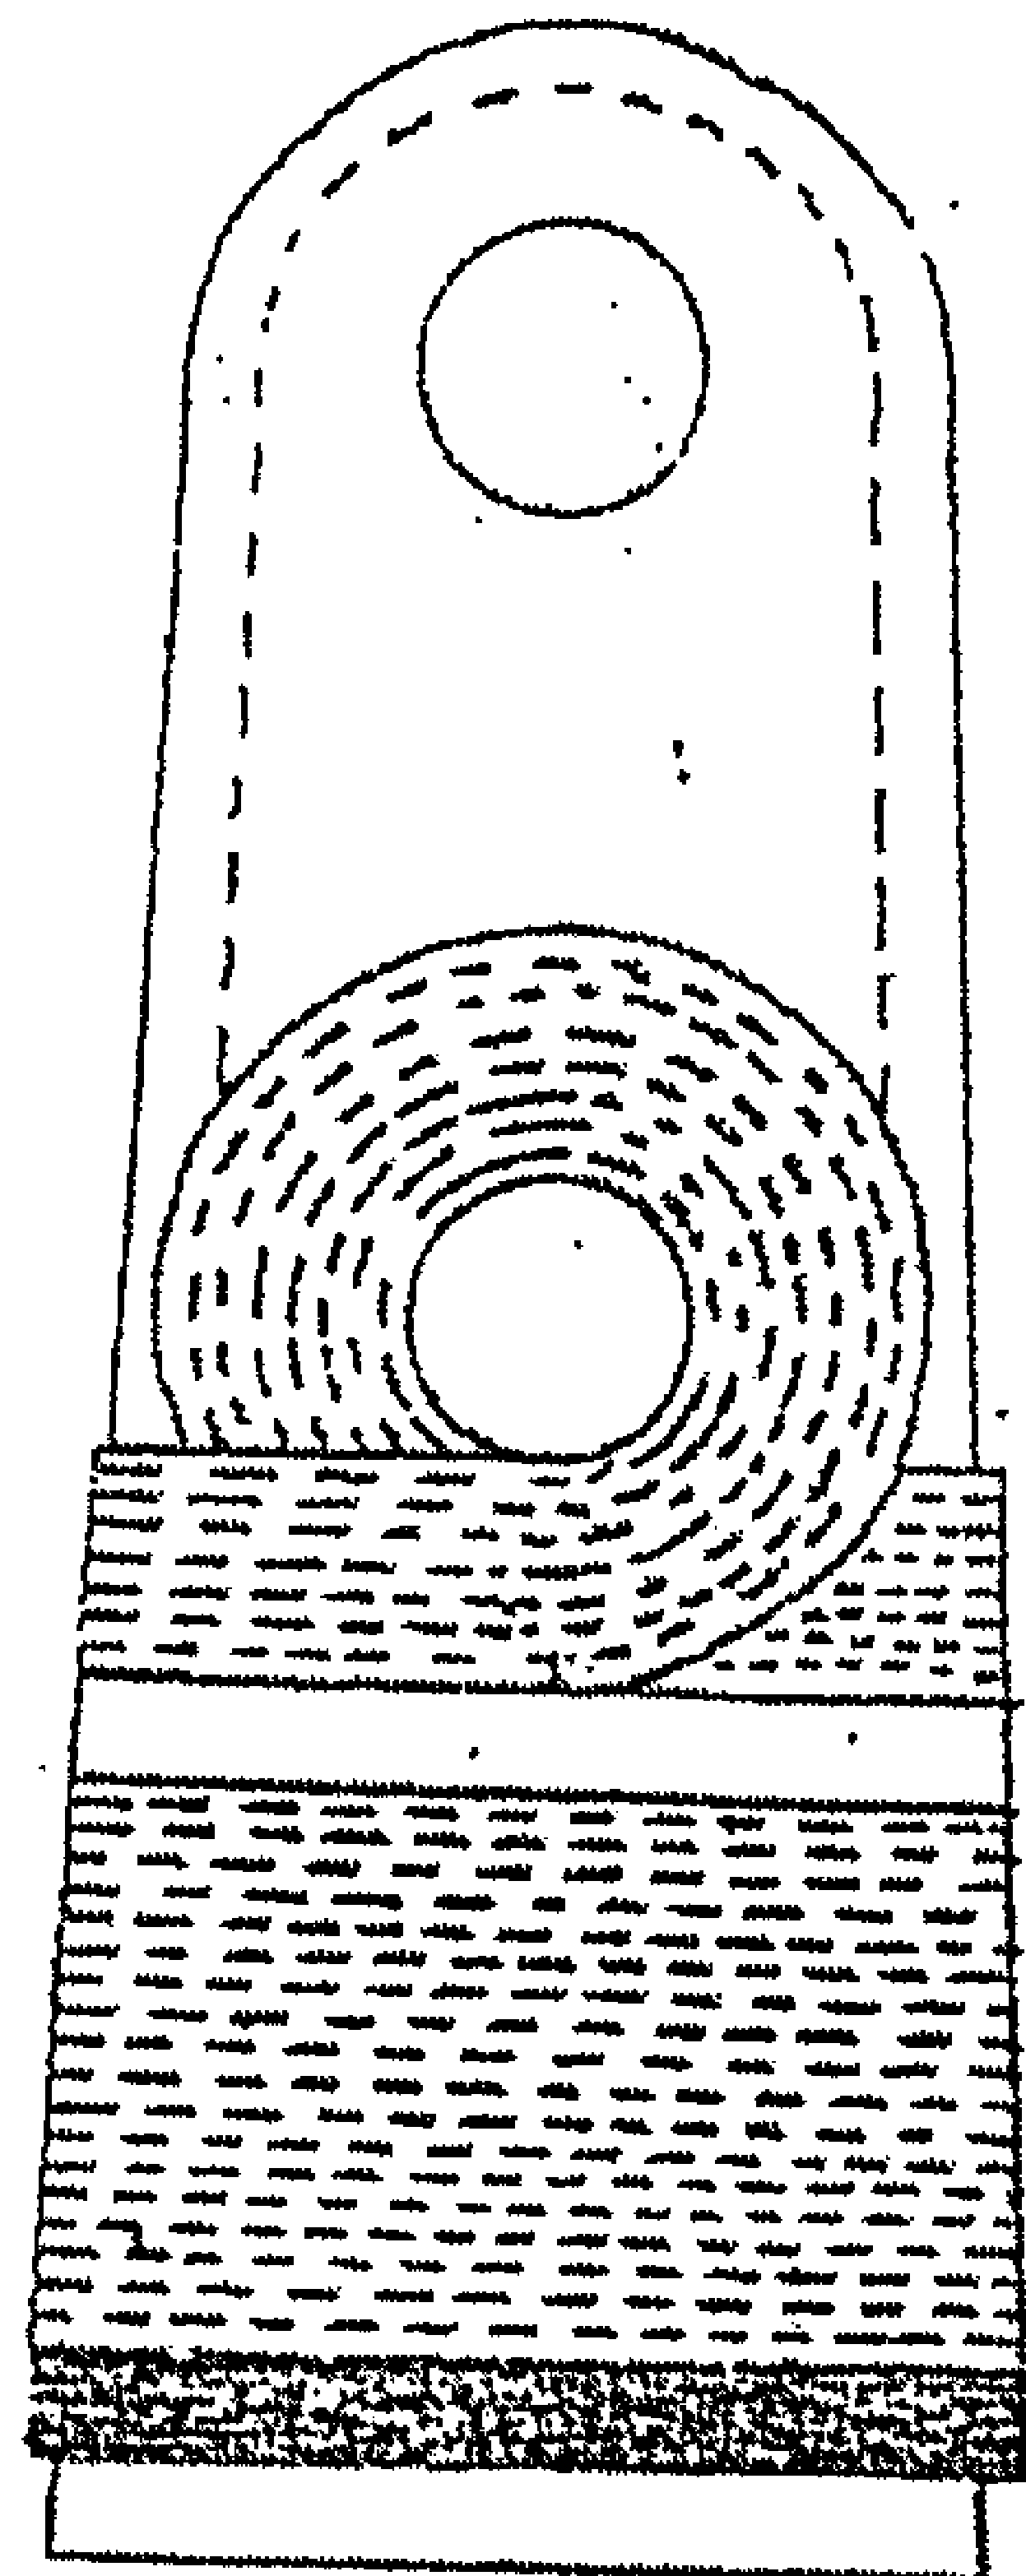


ชั้น ๘ ถึง ๙

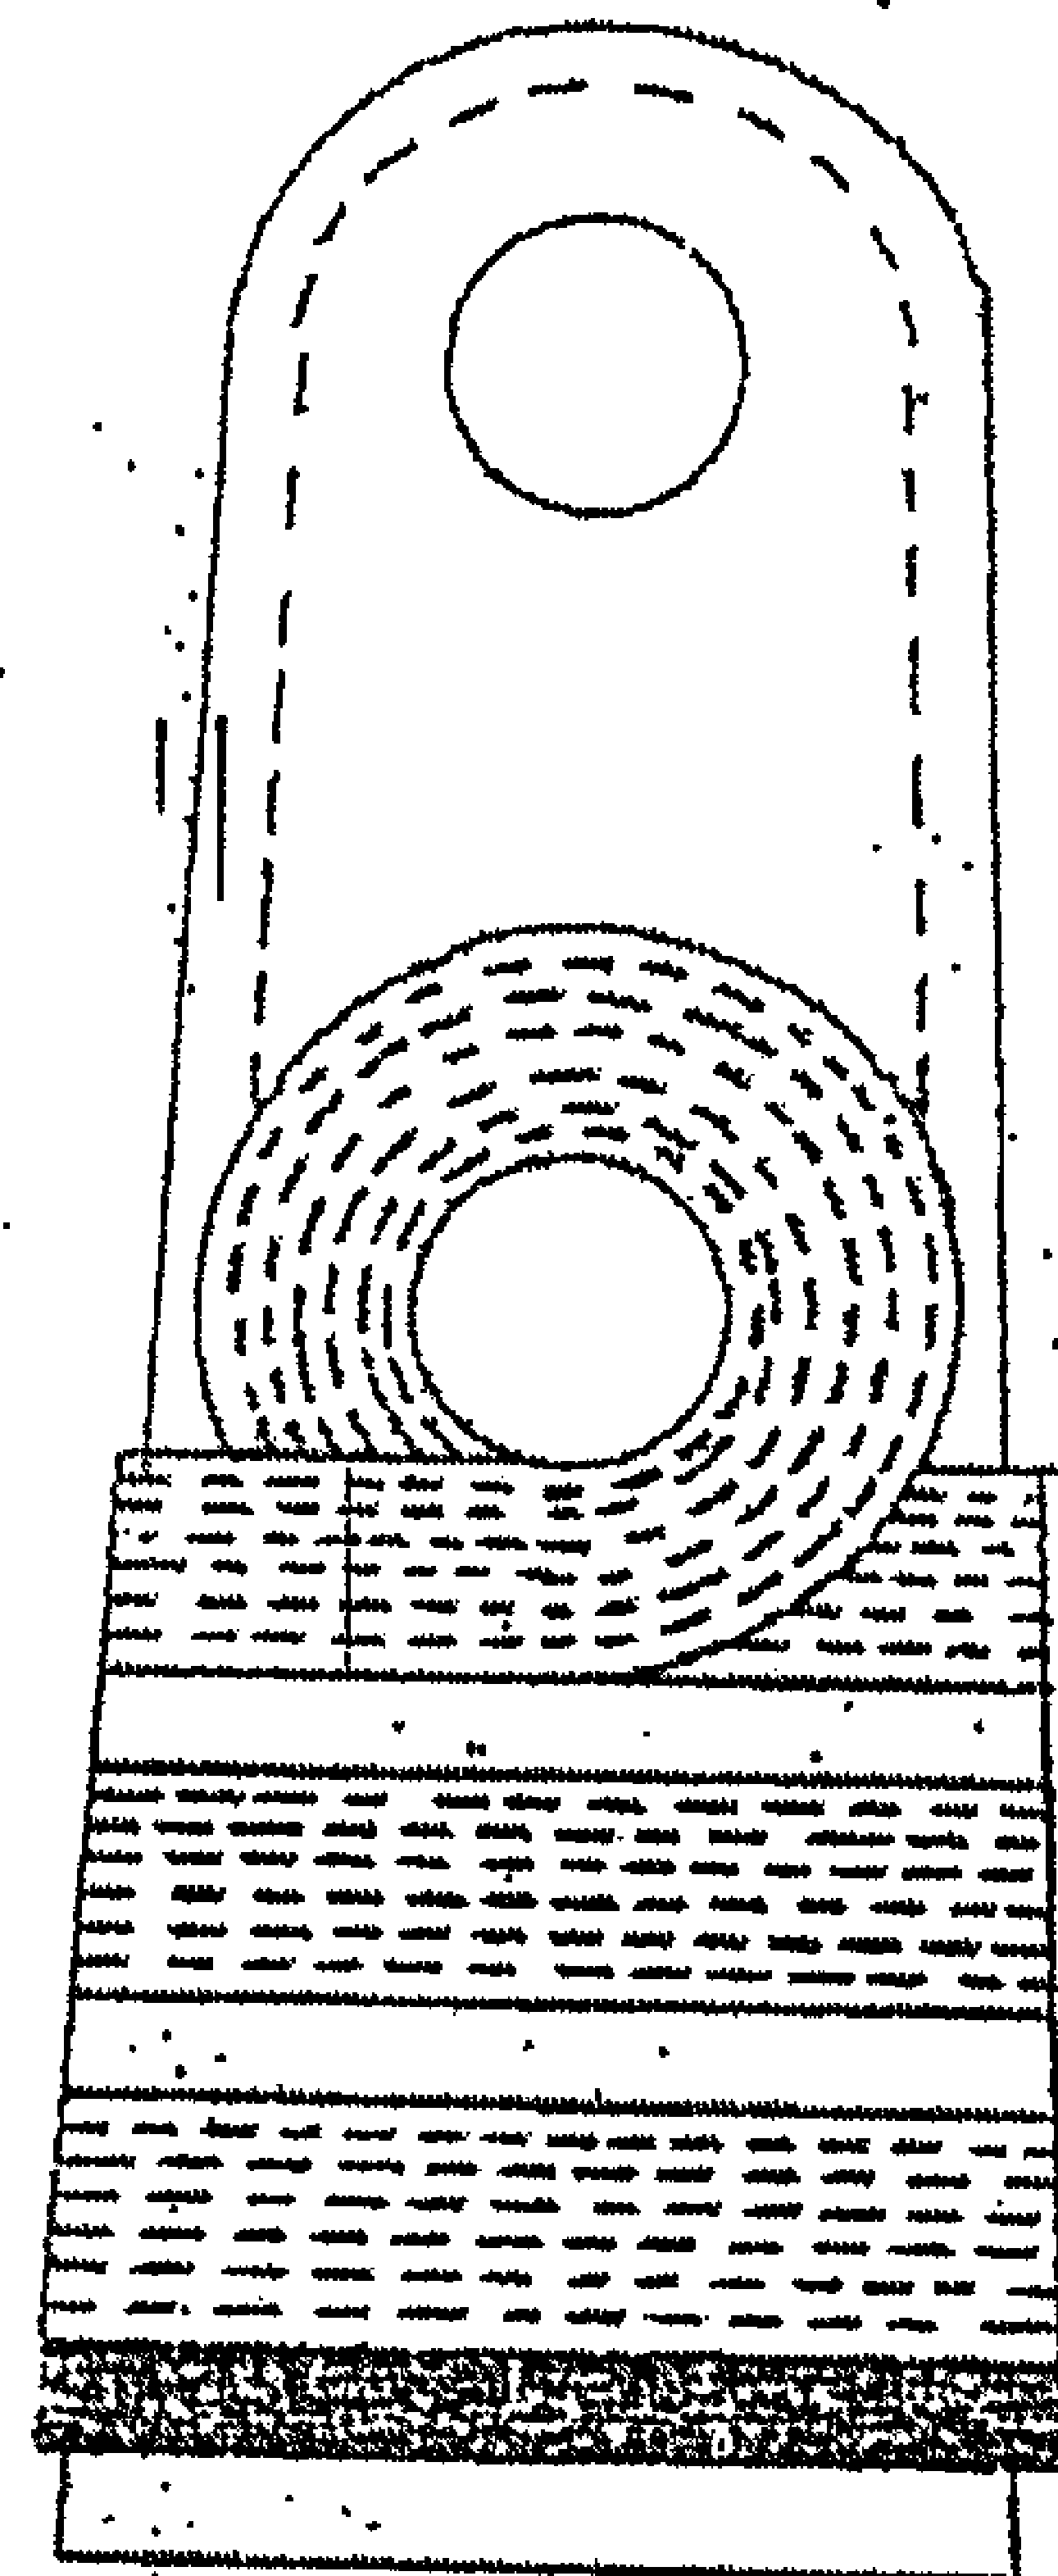

ชั้น ๖ ถึง ๗

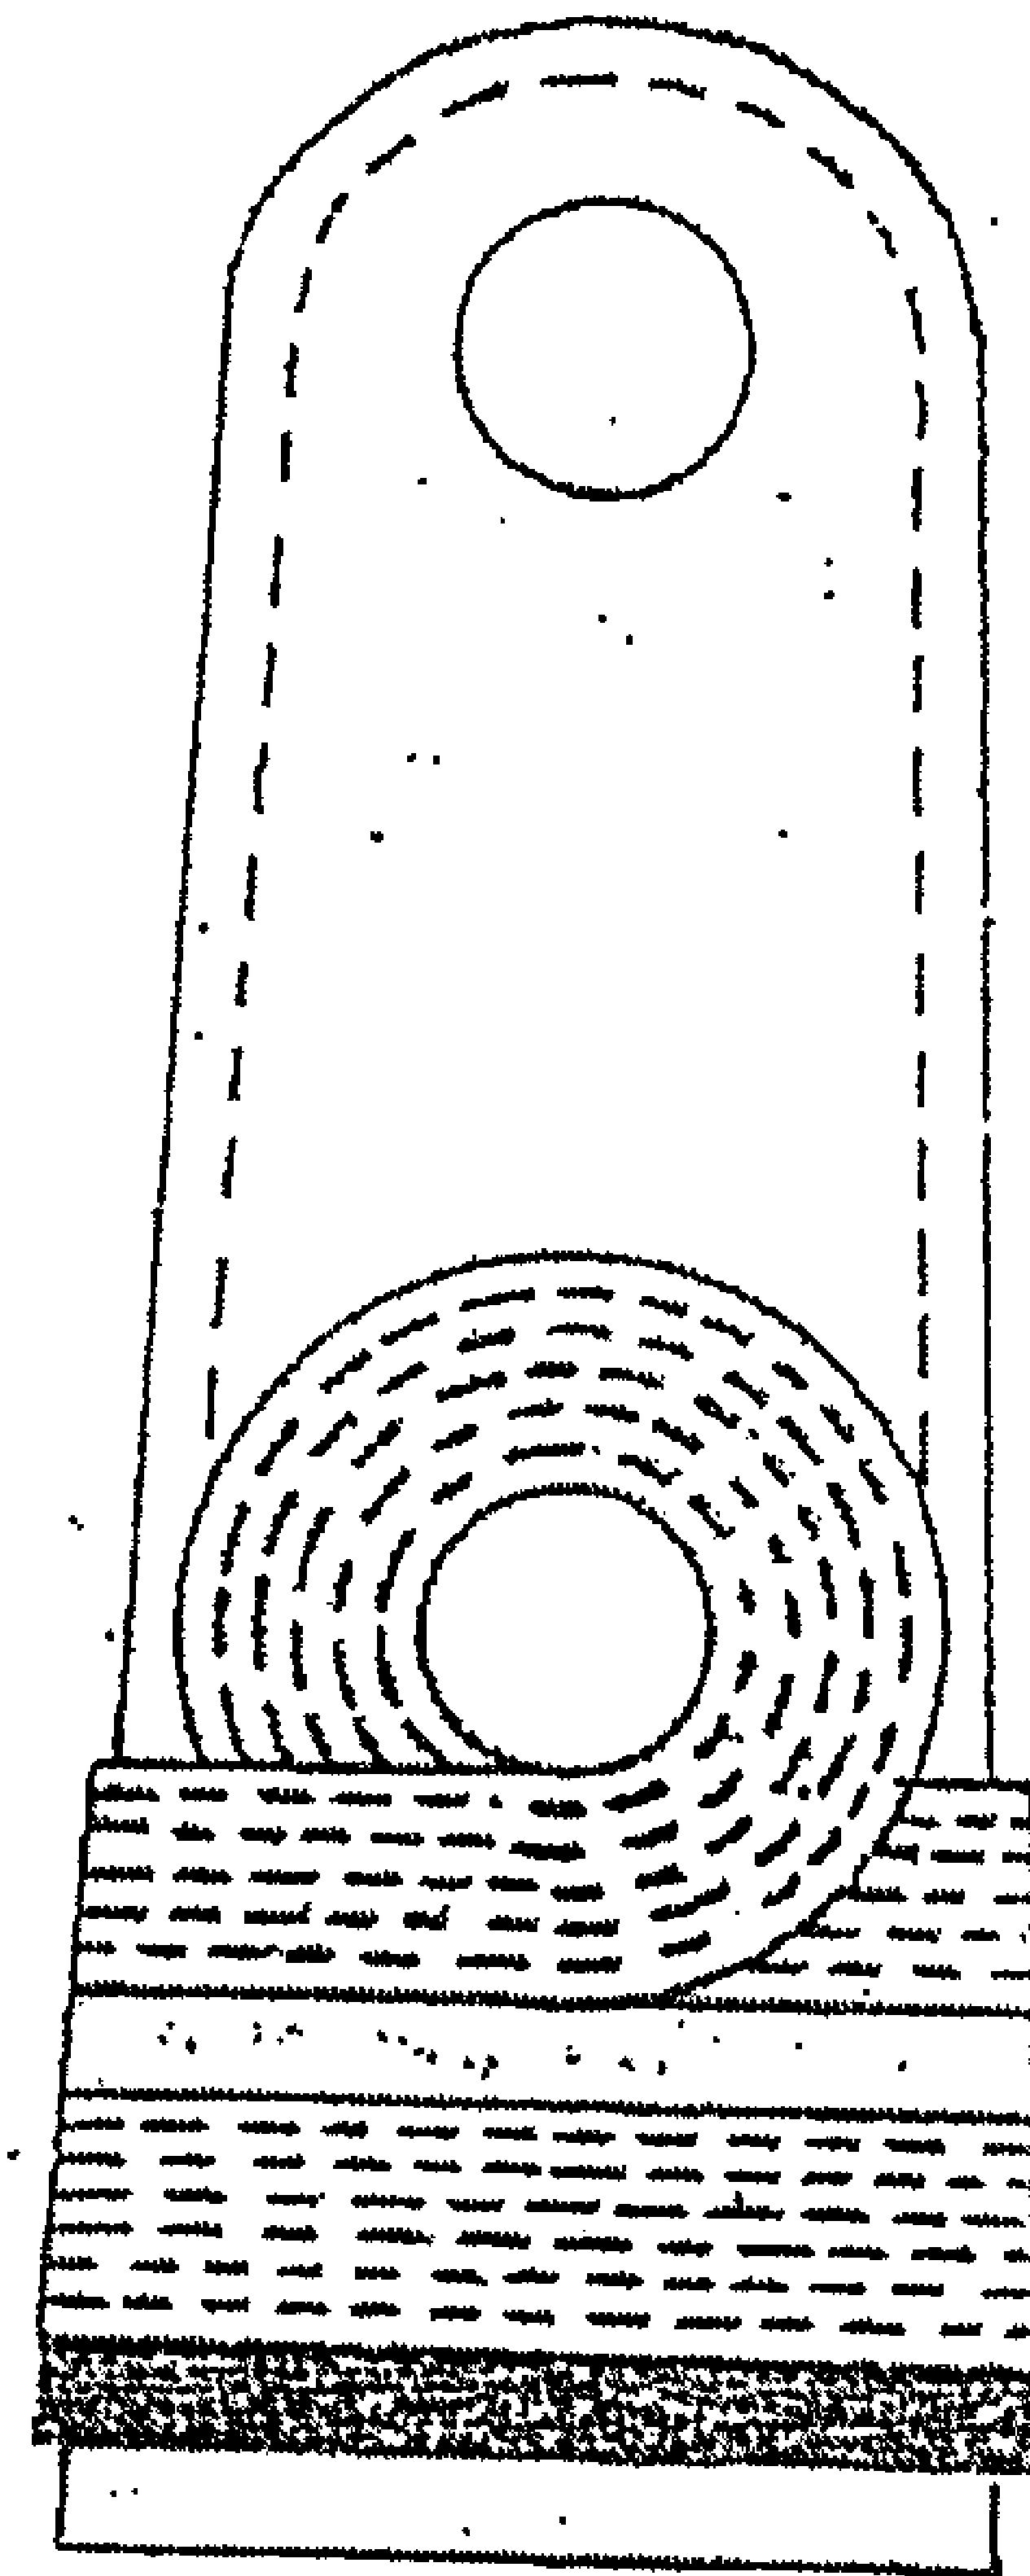

ชั้น ๓ ถึง ๕

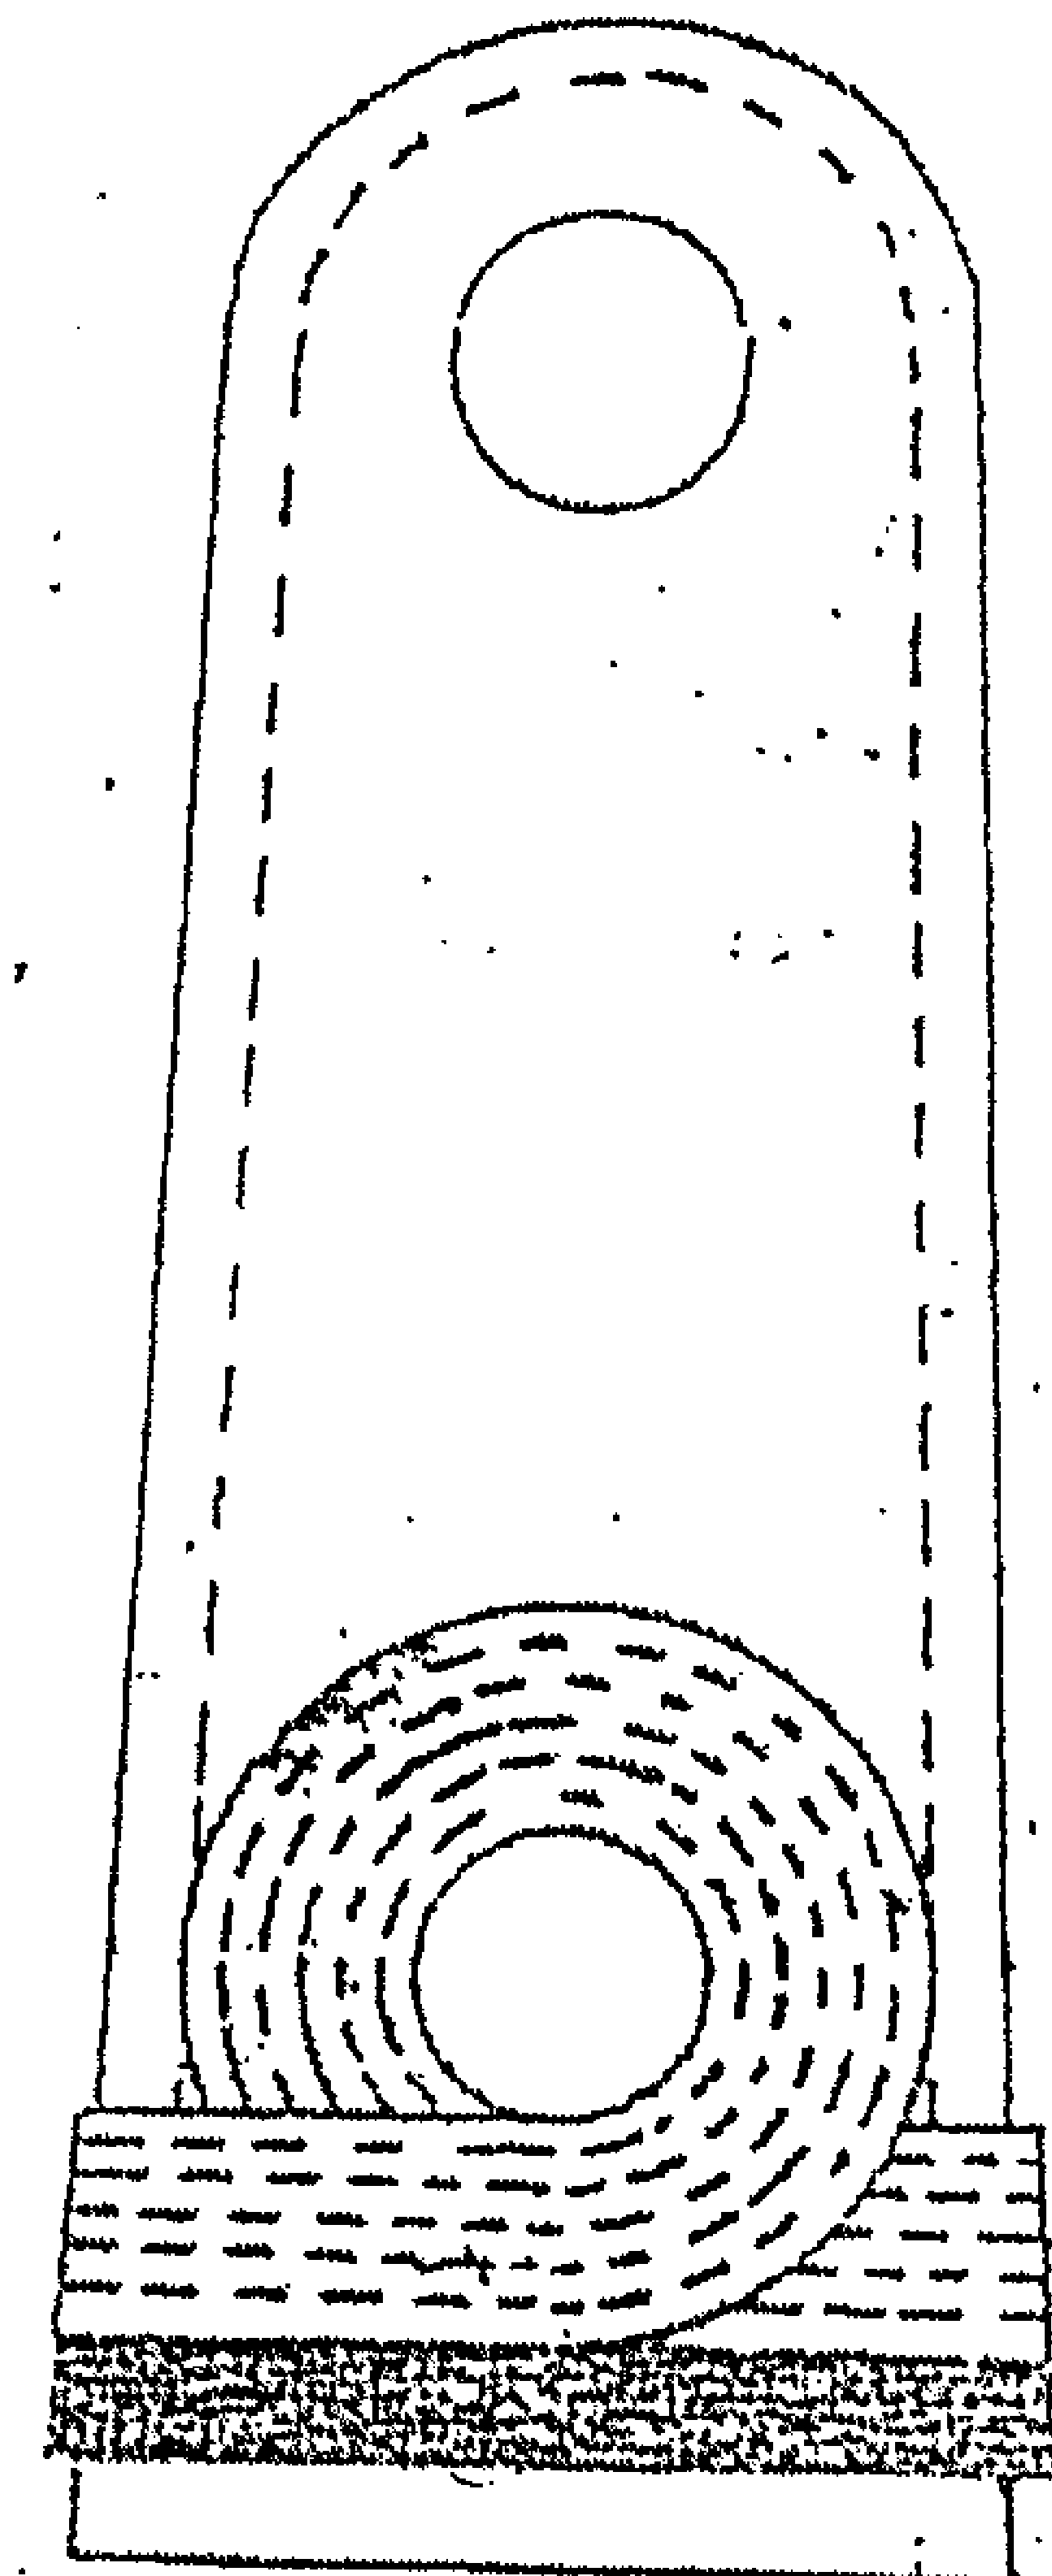

ชั้น ๑ ถึง ๒

→ ขลิบสีน้ำเงินเข้ม

แบบอินทรรณูอ่อน